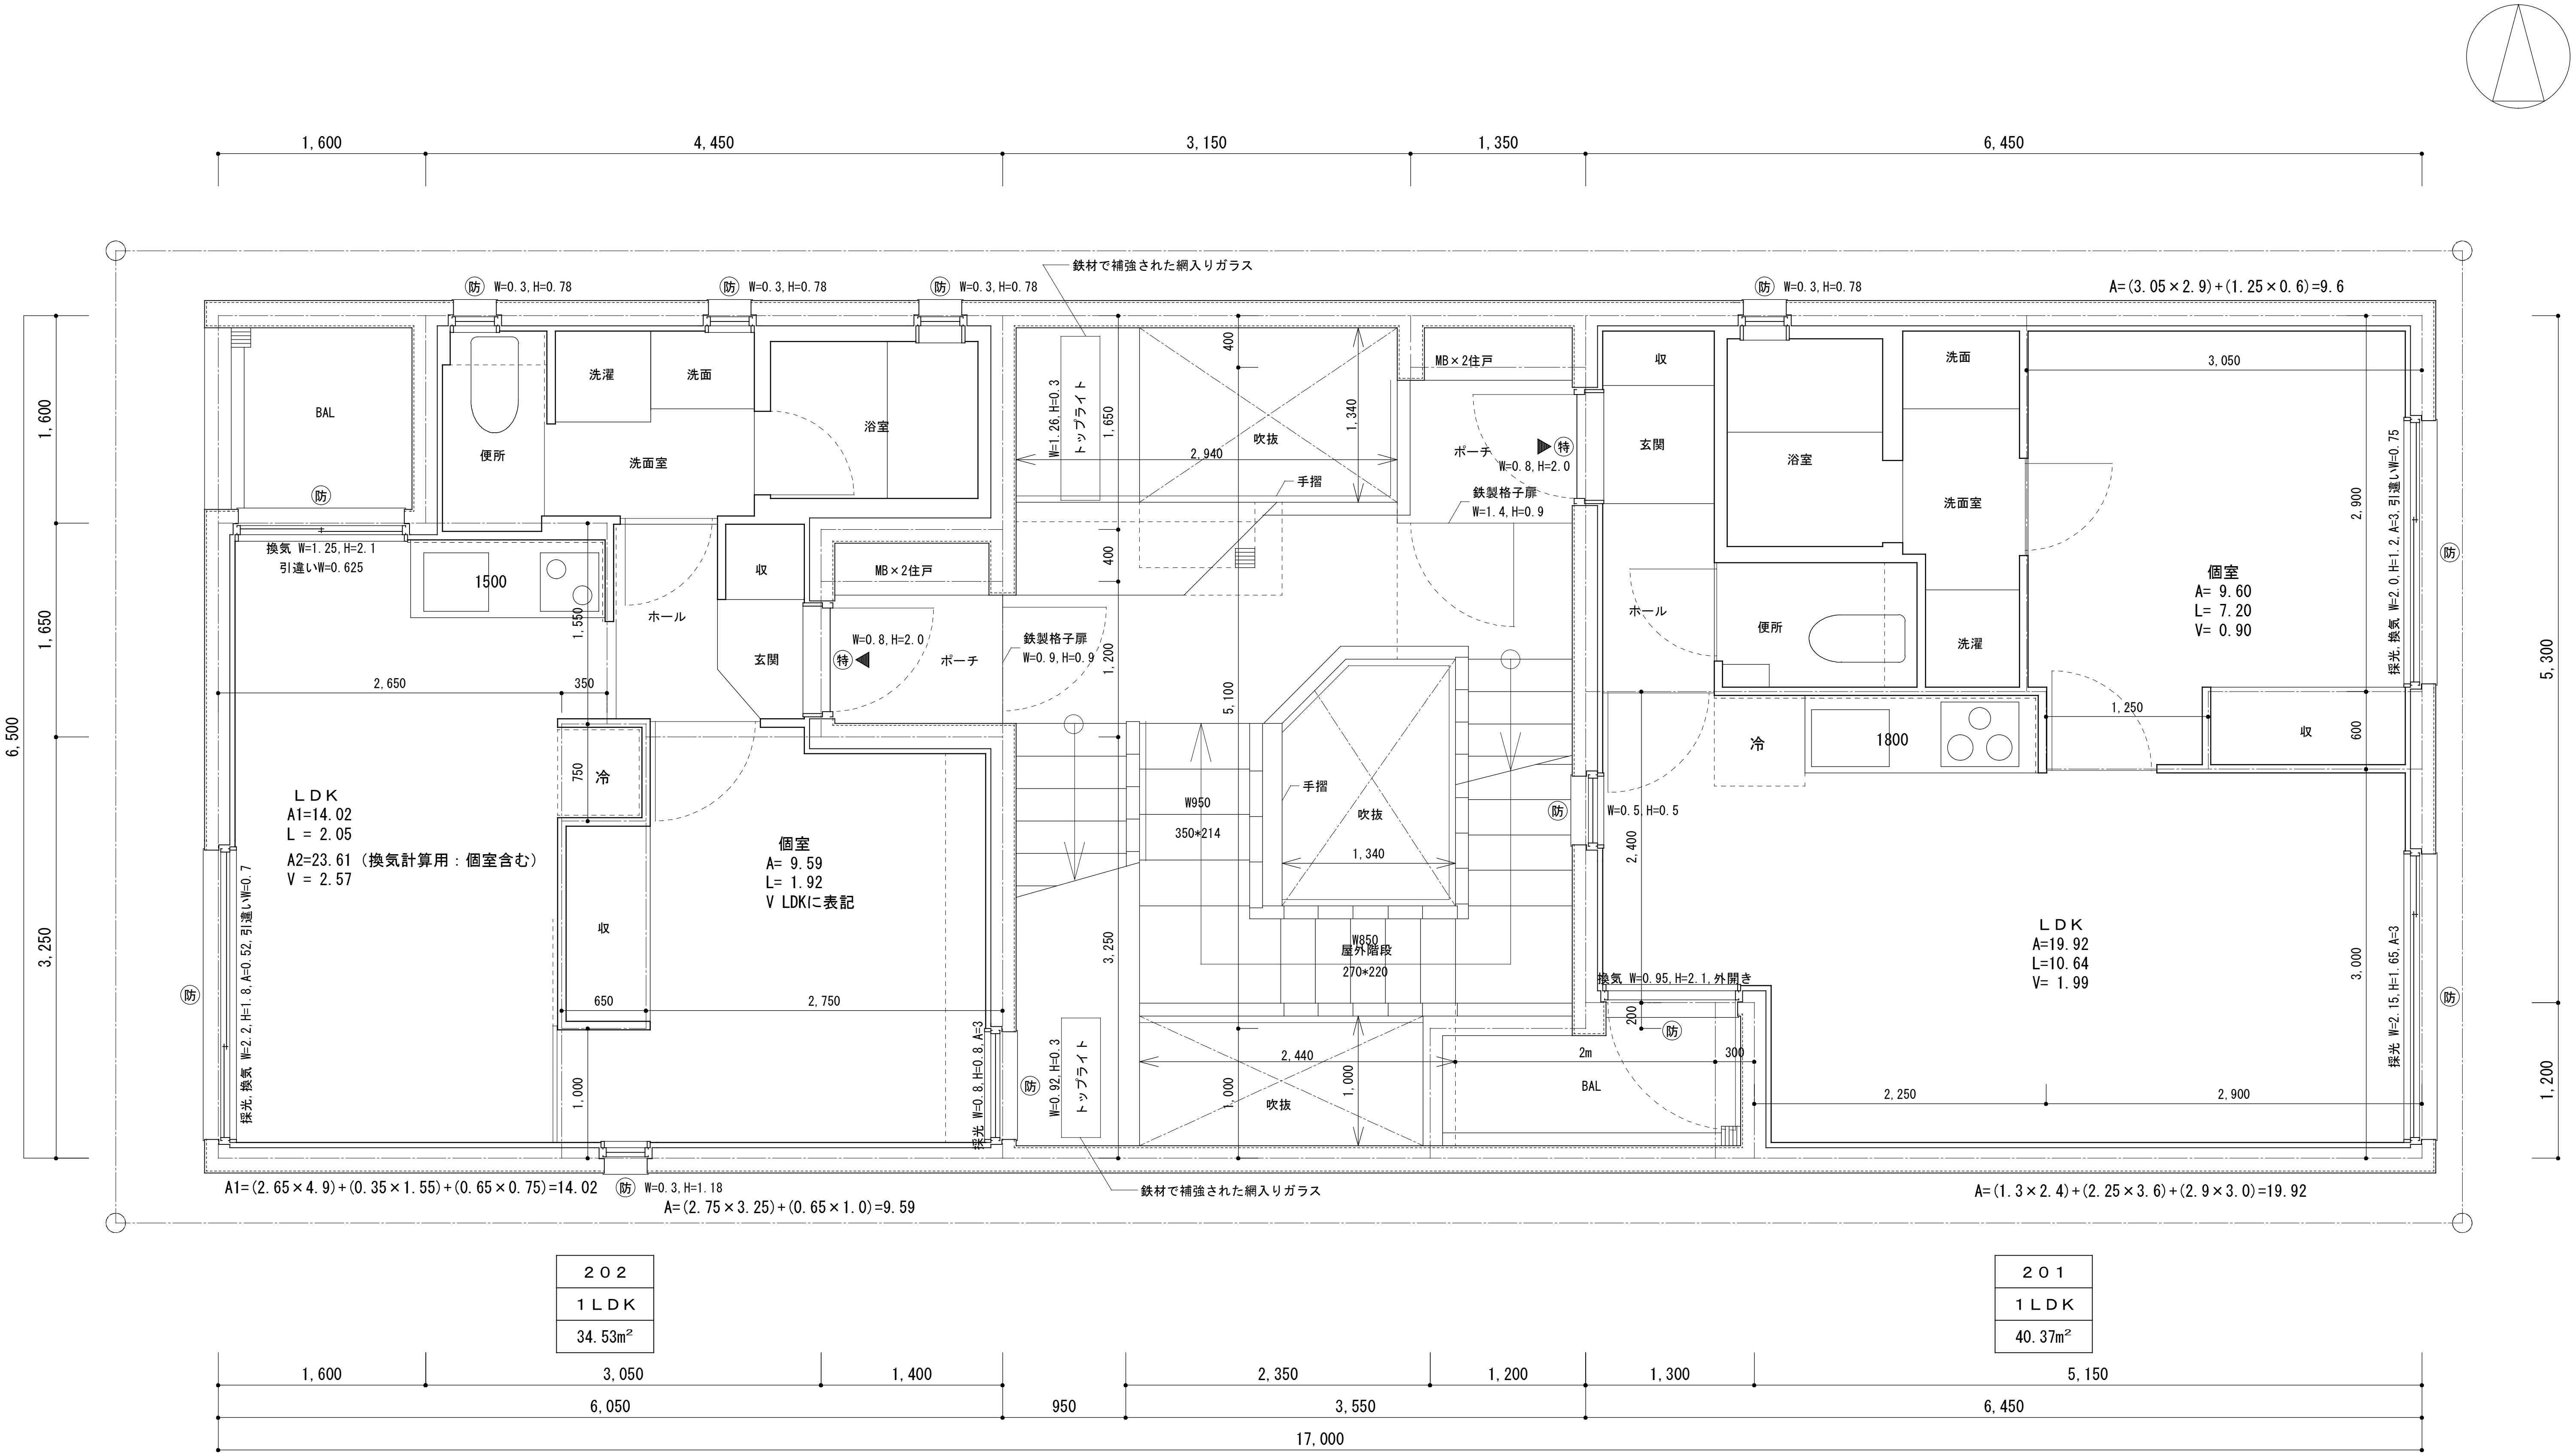
N
1,600
4,450
3,150
1,350
6,450
鉄材で補強された網入りガラス
防 W=0.3,H=0.78
防 W=0.3,H=0.78
防 W=0.3,H=0.78
防 W=0.3,H=0.78
A=(3.05×2.9)+(1.25×0.6)=9.6
BAL
便所
洗濯
洗面
洗面室
浴室
トップライト
W=1.26,H=0.3
1,650
2,940
吹抜
400
1,340
手摺
MB×2住戸
ポーチ
特
W=0.8,H=2.0
鉄製格子扉
W=1.4,H=0.9
収
玄関
浴室
洗面
洗面室
3,050
2,900
換気 W=1.25,H=2.1
引違いW=0.625
1500
1,550
ホール
収
MB×2住戸
玄関
W=0.8,H=2.0
ポーチ
鉄製格子扉
W=0.9,H=0.9
1,200
便所
洗濯
個室
A= 9.60
L= 7.20
V= 0.90
採光,換気 W=2.0,H=1.2,A=3,引違いW=0.75
2,650
350
750
冷
1800
1,250
収
600
5,100
W950
350*214
手摺
吹抜
1,340
W=0.5,H=0.5
2,400
ＬＤＫ
A1=14.02
L = 2.05
A2=23.61（換気計算用：個室含む）
V = 2.57
個室
A= 9.59
L= 1.92
V LDKに表記
収
W850
屋外階段
270*220
ＬＤＫ
A=19.92
L=10.64
V= 1.99
3,250
650
2,750
換気 W=0.95,H=2.1,外開き
200
3,000
採光,換気 W=2.2,H=1.8,A=0.52,引違いW=0.7
採光 W=0.8,H=0.8,A=3
W=0.92,H=0.3
トップライト
2,440
吹抜
1,000
1,000
1,000
2m
300
BAL
2,250
2,900
採光 W=2.15,H=1.65,A=3
防 W=0.3,H=1.18
鉄材で補強された網入りガラス
A1=(2.65×4.9)+(0.35×1.55)+(0.65×0.75)=14.02
A=(2.75×3.25)+(0.65×1.0)=9.59
A=(1.3×2.4)+(2.25×3.6)+(2.9×3.0)=19.92
1,600
1,650
3,250
6,500
5,300
1,200
２０２
１ＬＤＫ
34.53m²
２０１
１ＬＤＫ
40.37m²
1,600
3,050
1,400
2,350
1,200
1,300
5,150
6,050
950
3,550
6,450
17,000

＜２Ｆ平面図＞

VIZ			（仮称）吉田下大路町計画	各階平面図３	1/50	A-03-04